


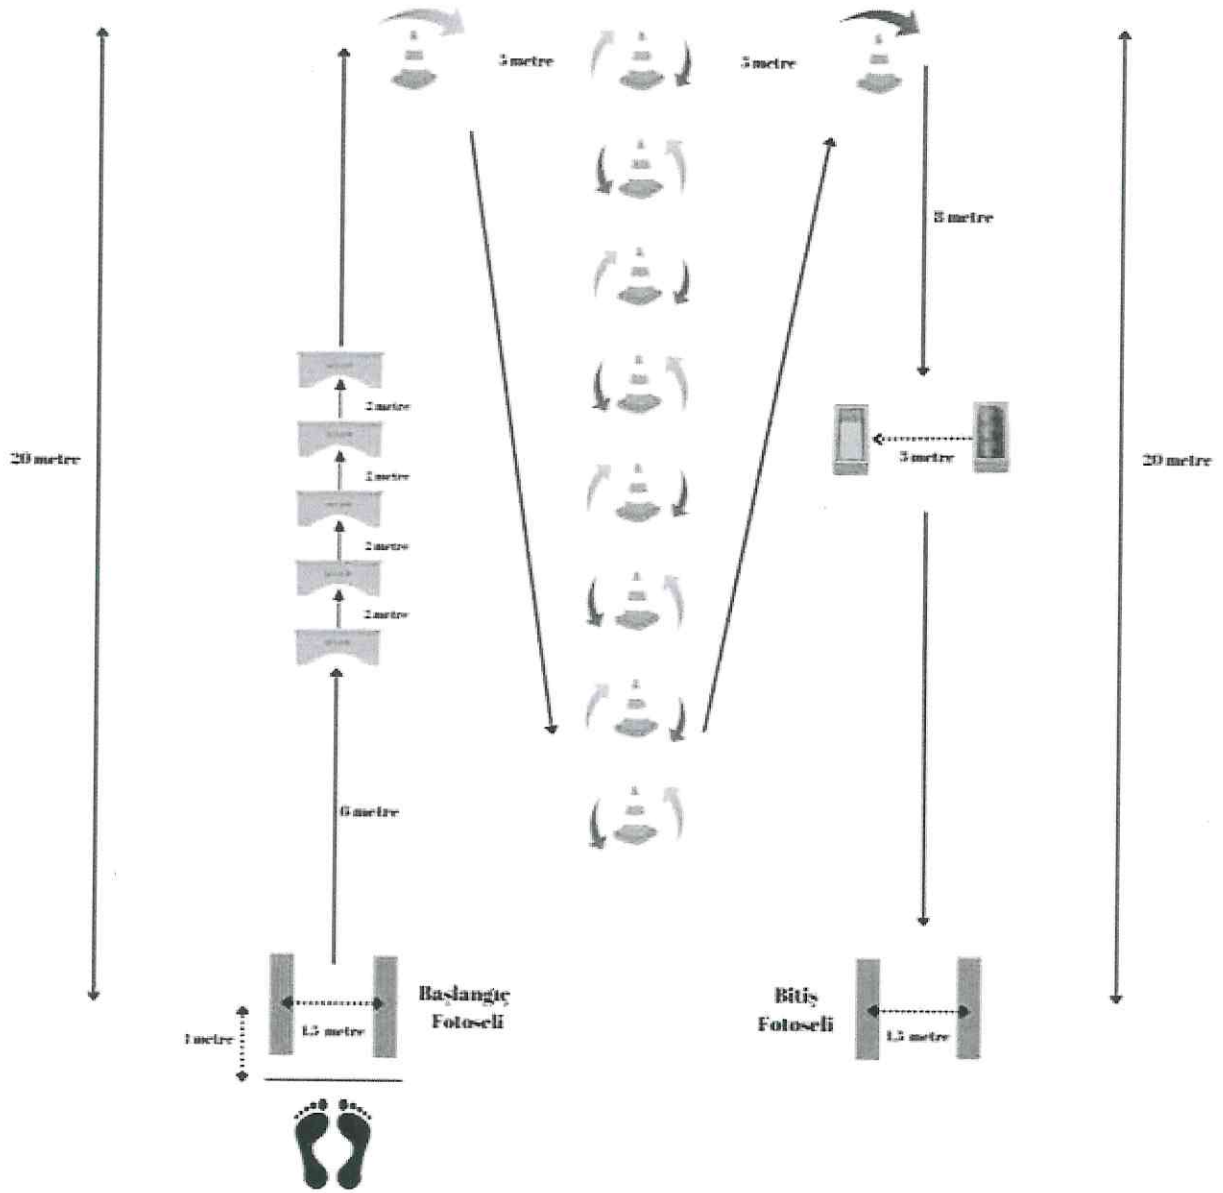

Şekil 1. Fiziki Yeterlilik Testi (FYT)

Sıçrama Platformu: Yükseklik 40 cm

Huni: Yükseklik 60 cm

Sağlık Topu: Ağırlık 3 kg

Açıklama:

- 1) **Sınavların Uygulanmasına ve FYT Derecelerine Yönelik İtirazlar:** Sınavlarda uygulama ve FYT sırasında alınan derecelere yönelik "teknik itirazlar", adayların sınavlarının bitişinden itibaren en geç 1 (bir) saat içerisinde sınav merkezindeki ÖZYES komisyonuna dilekçe ile başvurmaları durumunda işleme alınacaktır. İşleme alınan itirazlar ÖZYES komisyon üyeleri tarafından değerlendirildikten sonra karar yazılı olarak bildirilir. İtirazları kabul edilen adaylara aynı gün, tüm adayların sınavı bittikten sonra ikinci bir uygulama hakkı verilir, adayın en son derecesi ÖSYM sistemine aktarılır.
- 2) FYT derecesinin ilanından sonra, bu puanlara yapılacak olan itirazlar ÖZYES komisyonu tarafından kamera kayıtları izlenerek karar verilecektir.